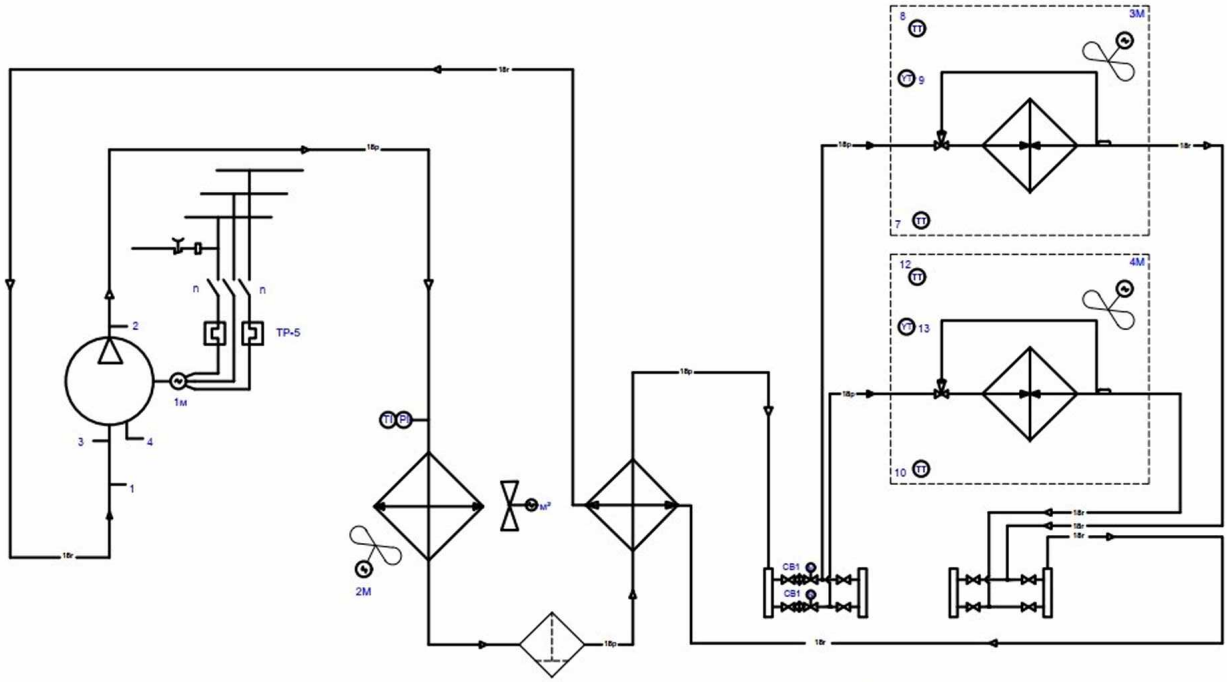

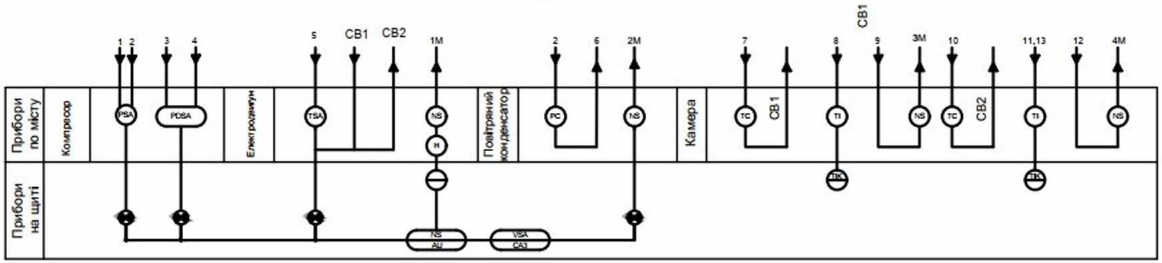

					МХ 54.00 08 000.ДП С2			
Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Схема автоматизації холодильної установки морозильного апарату	Літ.	Маса	Масштаб
Розробив		Гончаренко С.				У		-
Перевірив		Бондарь П.Г.						
Т.контр.						Аркуш 3	Аркушів 4	
Н.контр.		Батенко С.В.				ВСП "ОТФК ОНТУ" 4МХ-54		
Затв.		Бондарь І.В.						

МХ54.00 08 000.ДП С2